


Согласовано
от Администрации г. Обнинска

2020

Утверждаю
Главный инженер
МП «Теплоснабжение»
В. С. Литвинов

02.07 2020

Расчетный график температуры воды для тепловой сети МП «Теплоснабжение» в отопительном сезоне 2020-2021 гг. (150 – 70 °С со срезкой 115 °С и изломом 65 °С)

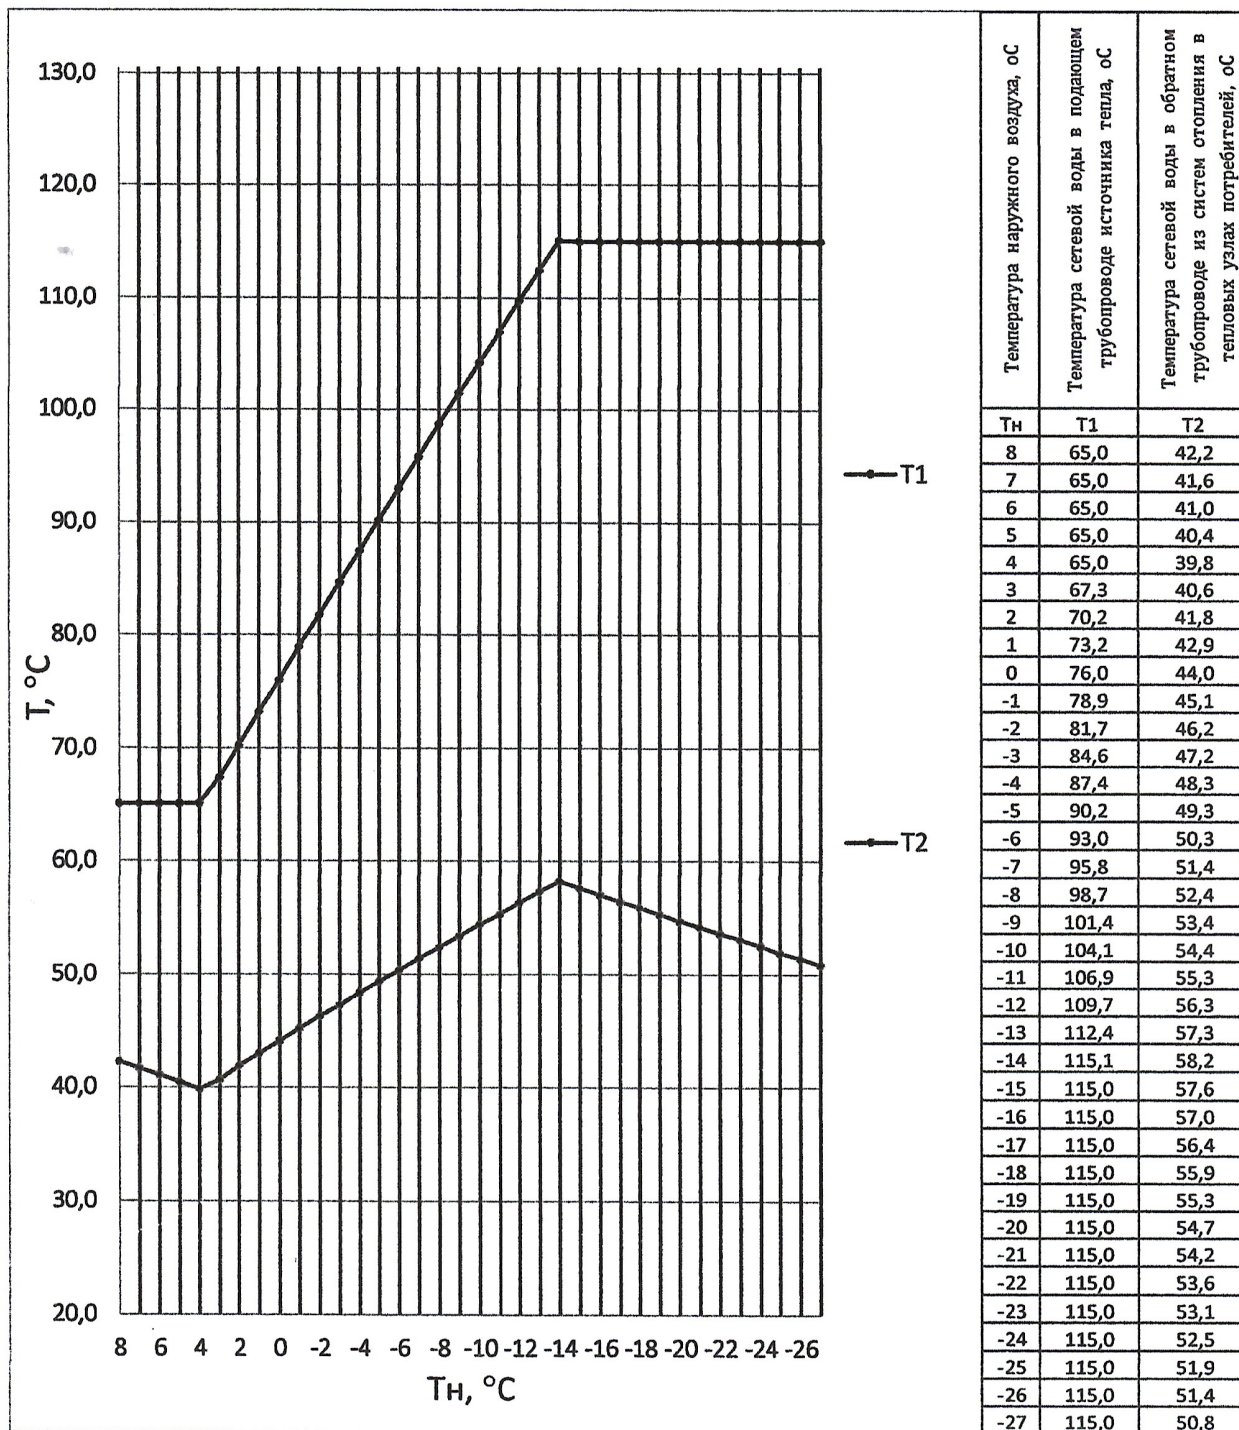

Примечание:

1. Температура воды в подающем трубопроводе горячего водоснабжения после регуляторов температуры 60 – 75 °С. Температура в обратном циркуляционном трубопроводе горячего водоснабжения ниже на 10-15 °С температуры воды в подающем трубопроводе горячего водоснабжения.
2. Температура воды в подающем трубопроводе на вводах потребителей ниже температуры сетевой воды в подающем трубопроводе на выводах котельной на величину нормативных тепловых потерь в тепловых сетях, что учтено при расчете и установке дросселирующих устройств у потребителей.

Зам. главного инженера

В. А. Гришкин